

GETræk


Por um mundo
mais conectado

INTEGRAÇÃO QI101-121 E RFID SGBRAS

 Av. Luiz Paulo Franco, 603
Belvedere, Belo Horizonte - MG

Manual de integração entre Getrak QI101-121 e leitor RFID SGBRAS

Esquema de instalação

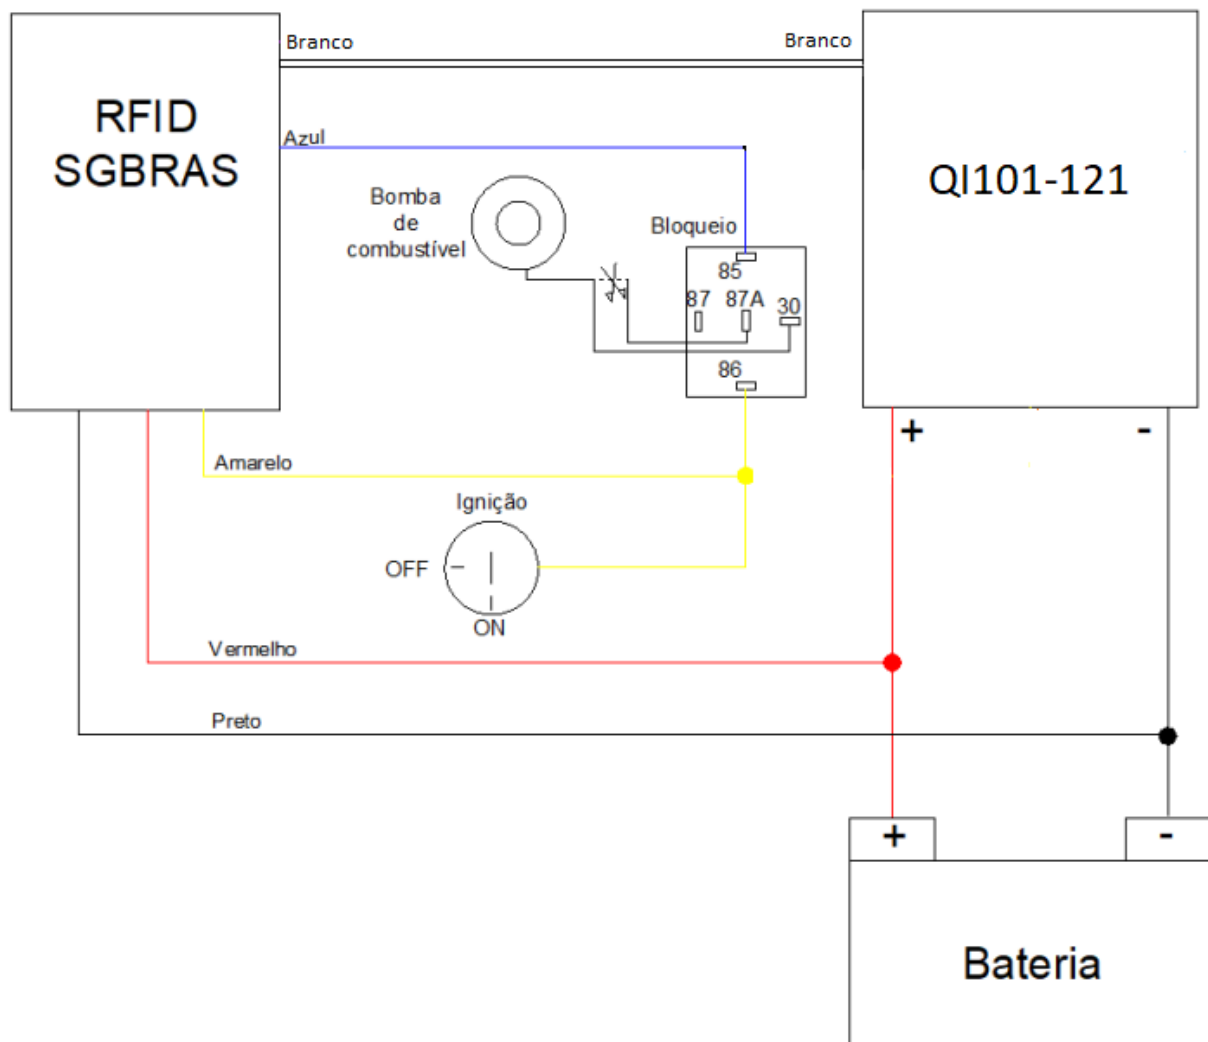

Observações

1 - A instalação do bloqueio via RFID não é obrigatória, dependerá da aplicação escolhida, uma vez que o rastreador instalado poderá ser responsável pelo bloqueio. Vale destacar que é possível ligar o bloqueio do RFID junto ao bloqueio do rastreador, neste caso funcionará de forma independente e cada um dos dois dispositivos poderá atuar na saída seguindo suas próprias regras.

2 - O leitor RFID deve estar configurado com o protocolo 1-wire TELTONIKA* para correto funcionamento. Não é possível enviar comandos remotos para o RFID quando instalado junto ao QI101-121, logo essa configuração deverá ser feita previamente. Por padrão, o equipamento já sairá da SGBRAS com essa configuração quando informado a aplicação.

---	14-PROTOCOLOS: 1 WIRE	S G B T 14.8
---	14-PROTOCOLOS: GLOBALSTAR	S G B T 14.9
---	14-PROTOCOLOS: QUECLINK (MR2-DEC)	S G B T 14.10
---	14-PROTOCOLOS: QUECLINK (ANTIGO)	S G B T 14.11
---	14-PROTOCOLOS: QUECLINK (VRFID-HEX)	S G B T 14.12
---	14-PROTOCOLOS: ITER	S G B T 14.13
---	14-PROTOCOLOS: 1-WIRE-TELTONIKA	S G B T 14.14
---	14-PROTOCOLOS: RS232-TELTONIKA	S G B T 14.15
---	14-PROTOCOLOS: SGBRAS 1	S G B T 14.16
---	14-PROTOCOLOS: SGBRAS 3	S G B T 14.17
---	14-PROTOCOLOS: IDEX S (232 E TTL)	S G B T 14.18
---	14-PROTOCOLOS: IDEX S (1 WIRE)	S G B T 14.19
---	-----	-----
---	15-TEMPO DETECTAR CHAVE DO VEÍCULO (EM SEGUNDOS)	S G B T 15.0100

SGBRAS - RFID_comandos_Rev13.10

* O nome TELTONIKA é apenas uma representação, não se refere apenas aos rastreadores.